

# Tájékoztató

**Füstszakasz hosszának meghatározásáról**




**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
2010.**

~~A 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) 5. rész I/9. fejezet III. szakasz 7. pontja kimondja, hogy az épületek kiürítésre számításba vett zárt folyosóin füstszakaszokat kell kialakítani, melyek hossza nem haladhatja meg a 40 métert.~~

Az 54/2004. (XII.5.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 93. § (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a hő- és füstelvezetéssel érintett helyiségben füstszakaszokat kell létesíteni, ha közlekedő, folyosó esetén a ... menekülésre számításba vett útvonal legnagyobb hosszúsága meghaladja a 40 métert.

Megállapítható, hogy a füstszakasz hossza az a távolság, amit menekülés során a menekülő személyek a füstszakaszba lépés helyétől (vagy a tartózkodási helytől) a füstszakasz elhagyására szolgáló kijáratig megtesznek. Vagyis ha a kiürítésre számításba vett zárt folyosón egy „Y” vagy „X” alakú füstszakasz kerül kialakításra akkor a füstszakasz hosszaként nem az összesített hosszát, kell figyelembe venni, hanem a füstszakasz elhagyására szolgáló kijáratok közötti távolságot.

Füstszakasz két legtávolabbi pontja közötti távolság

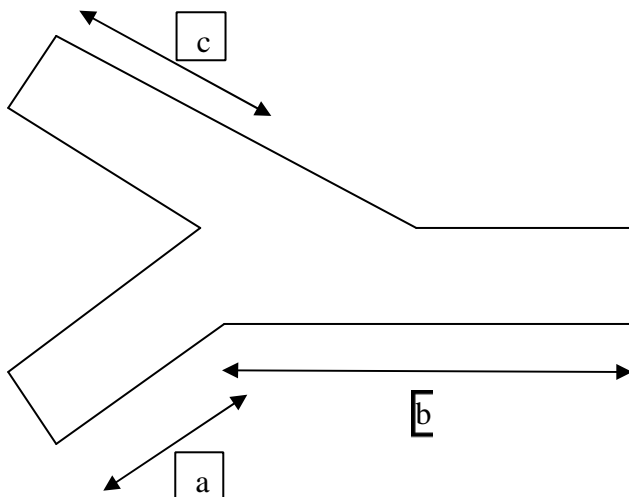

$$a + b \leq 40 \text{ m}$$

$$a + c \leq 40 \text{ m}$$

$$b + c \leq 40 \text{ m}$$

de  $a + b + c$  nem értelmezhető!

Ennek megfelelően ha az „Y” alakú füstszakasz ágai 15 métereseek akkor az 30 méteres füstszakaszt eredményez nem pedig 45 méterest.